


Наименование параметра и место отбора импульса	Уровень канализационных стоков		
	резервуар N2	резервуар N3	резервуар N4
Позиция	1а	2а	3а

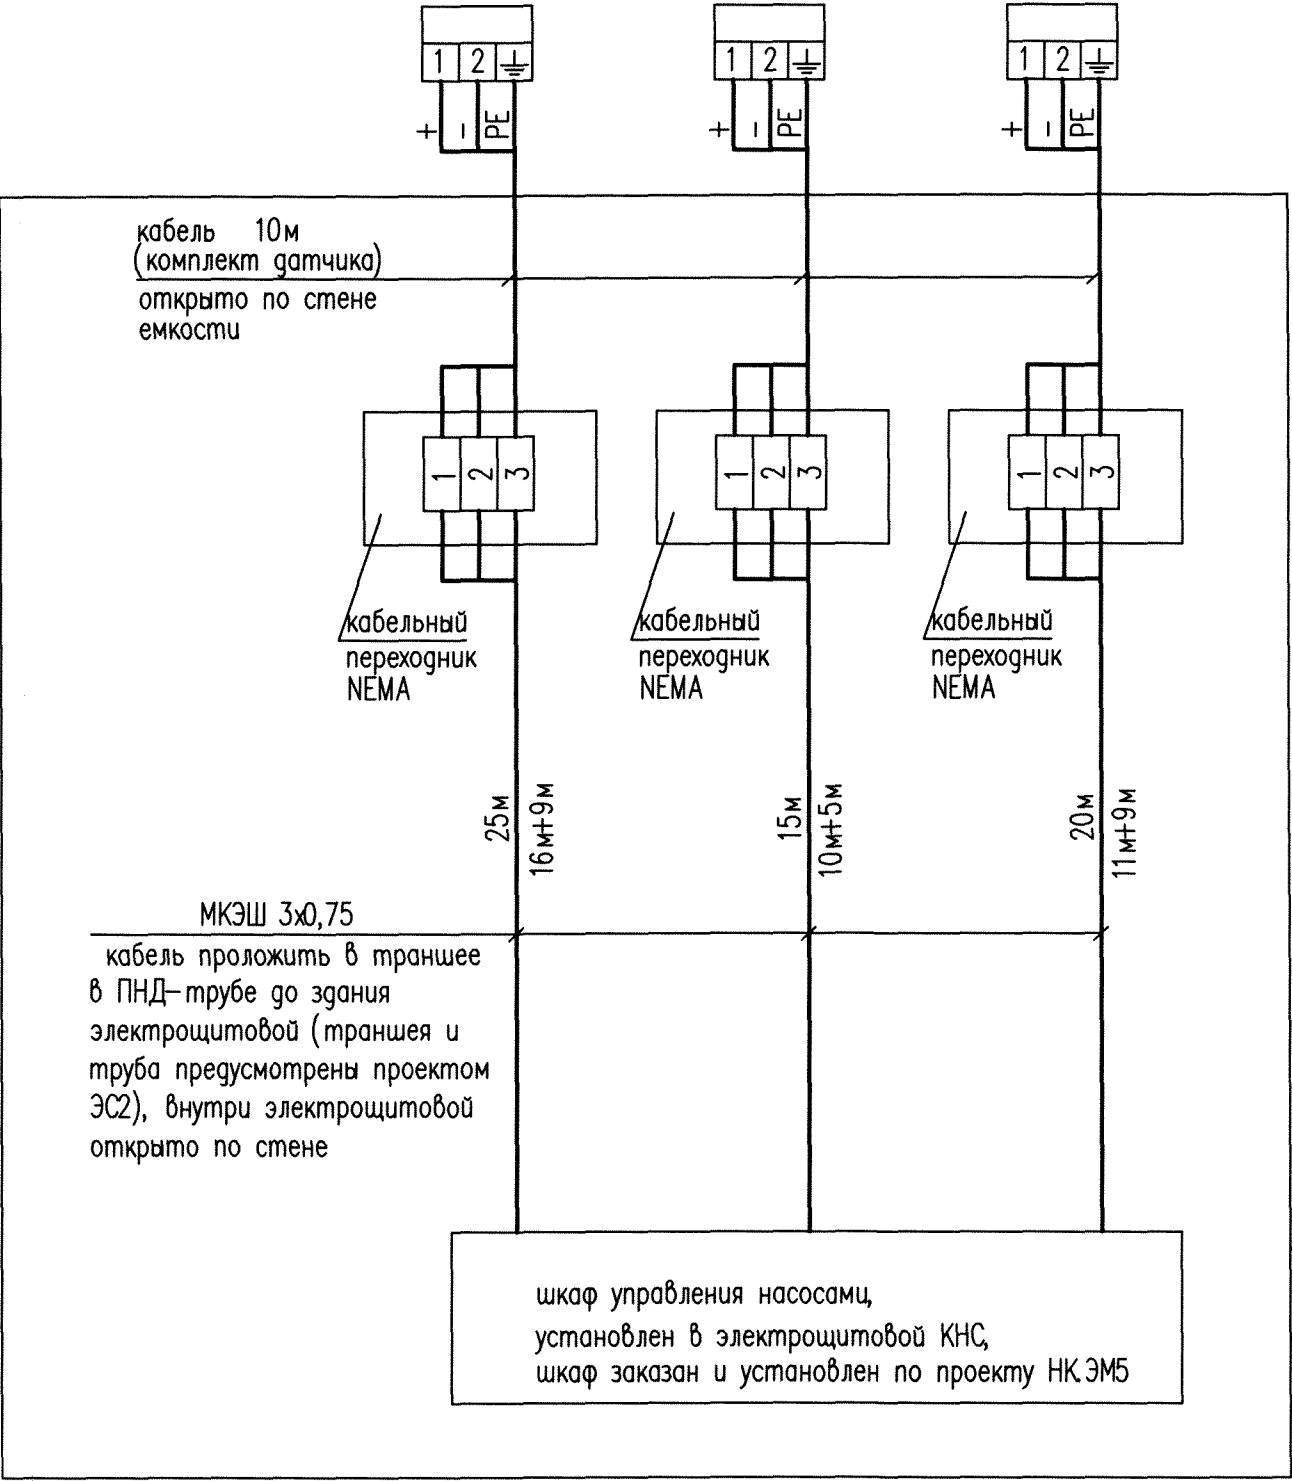

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
	Кабель монтажный МКЭШ 3x0,75мм2 ГОСТ10348-80*Е	60	м
	Кабельный переходник NEMA 4 IP67	3	шт

						12300-Л21-НК.АТХ		
1	1	-	397-17	Явц	08.17	Строительство канализационного коллектора с территории 2-ой очереди ОЗЗ ППТ "Липецк"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док	Подпись	Дата	Реконструкция канализационной насосной станции	Стадия	Лист
Разработал	Дворецкая	Явц	03.16.				Р	3
Проверил	Мезенцева	Явц	03.16.					
Гл. спец.	Шаталова	Явц	03.16.					
Нач.отг.	Ивашова	Явц	03.16.					
Нормоконтр.	Мезенцева	Явц	03.16.			Схема соединений внешних проводов	ОАО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"	
ГИП	Чернецова	Явц	03.16.					